


Messprotokoll Geruchsbewertung

nach DIN EN ISO 16000-9 und VDI 4302 Blatt1


Prüfprodukt: **UPOFLOOR zero**

Produktgruppe:	elastischer Bodenbelag
Prüfinstitut:	HTW-Berlin
Anzahl Probanden:	10-11
Bemerkungen:	0

Hersteller:	UPOFLOOR
interne Prüfnummer:	HTW 16.006
Projekt:	UBA Blauer Engel
Messreihe:	16-02
Zeitraum:	Mrz.16

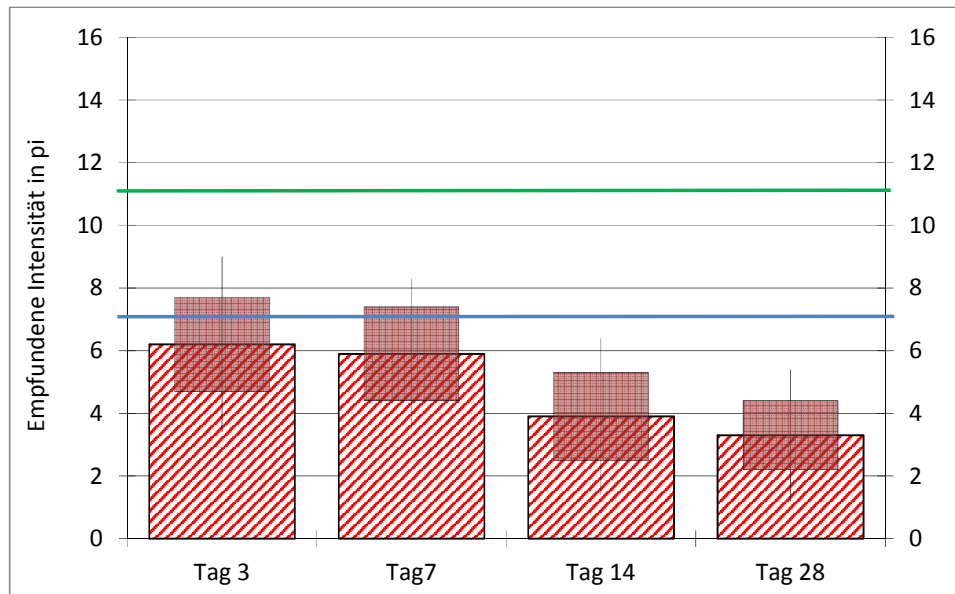

Intensität				
	Tag 3	Tag7	Tag14	Tag28
Mittelwert	6,2	5,9	3,9	3,3
Standardabweichung	2,8	2,4	2,5	2,1
Konfidenzintervall	1,5	1,5	1,4	1,1

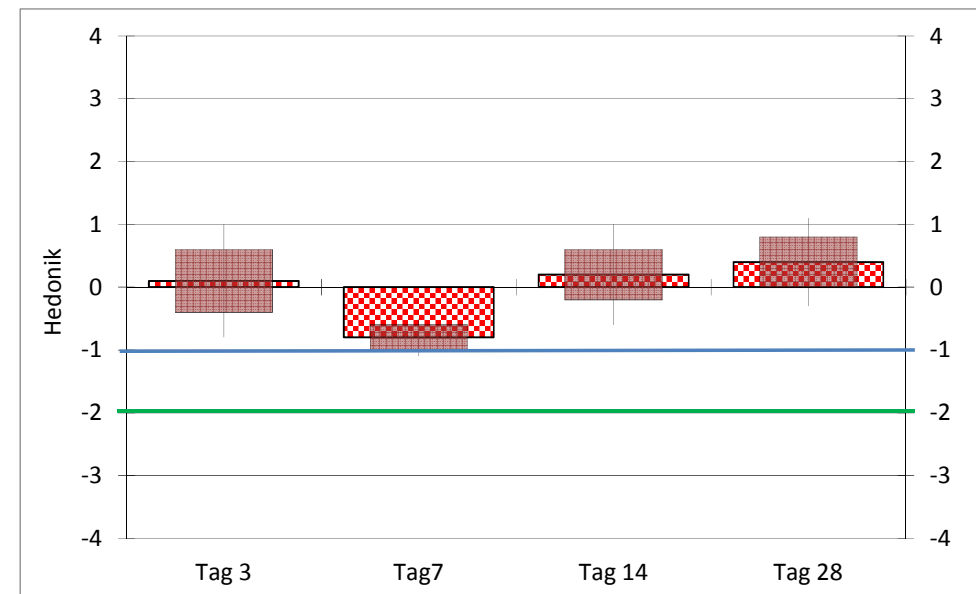

Hedonik				
	Tag 3	Tag7	Tag14	Tag28
Mittelwert	0,1	-0,8	0,2	0,4
Standardabweichung	0,9	0,3	0,8	0,7
Konfidenzintervall	0,5	0,2	0,4	0,4