


Projekt: ISO-Übersicht21\_Berechnungen-2-fach\_201027

Position: Z27

Schichtaufbau (von außen nach innen)

Nr.	BE	Bezeichnung	mm
1		Float	6,00
2	2	UNIGLAS®   SUN Neutral 70/37	
3		92% Argon *	16,00
4		Float ExtraClear	4,00
* BENUTZERDEFINIERT			26,00

Rw (C;Ctr) dB = 36 (-2;-5) UNIGLAS® | PHON 26/36 (6-16-4)

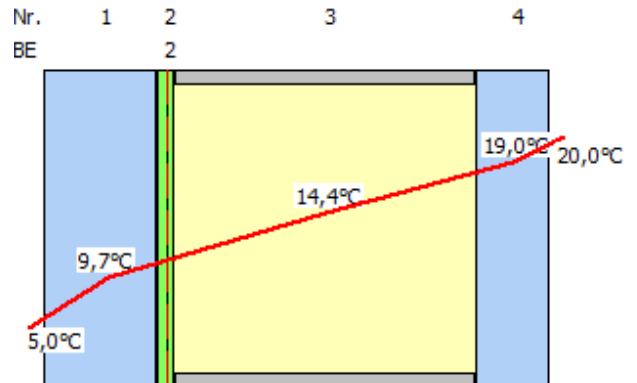

**Transmission, Reflexion, Absorption**

$\rho_v = 0,13$  (Lichtreflexionsgrad außen)

$\rho'_v = 0,15$  (Lichtreflexionsgrad innen)

$\rho_e = 0,34$  (direkter Strahlungsreflexionsgrad außen)

$\rho'_e = 0,41$  (direkter Strahlungsreflexionsgrad innen)

$\alpha_e \quad 1 = 0,30; \quad 3 = 0,01$  (direkter Strahlungsabsorptionsgrad)

$T_{UV} = 0,23$  (ultravioletter Transmissionsgrad)

$T_v = 0,70$  (Lichttransmissionsgrad)

$T_e = 0,35$  (direkter Strahlungstransmissionsgrad)

$R_a = 94$  (allgemeiner Farbwiedergabeindex)

**EN 410**

**SC** = 0,42 (Shading Coefficient, g/0,87)

b-Faktor = 0,46 (VDI 2078, g/0,80)

$q_i = 0,02$  (sekundäre Wärmeabgabe nach innen)

**g** = 0,37 (Gesamtenergiedurchlassgrad)

**EN 673** Einbauwinkel = 90° vertikal

**U<sub>g</sub>** = 1,0 W/m<sup>2</sup>K (Wärmedurchgangskoeffizient)  
Korrigierter Emissionsgrad gemäß EN 12898:2019

**EN ISO 52022-3**  $T_e = 5,00 \text{ °C}$   $T_i = 20,00 \text{ °C}$

$g_{th} = 0,012$  (Wärmestrahlungsfaktor)

$g_c = 0,009$  (Konvektionsfaktor)

$g_v = 0,000$  (Belüftungsfaktor)


$E_s = 300,00 \text{ W/m}^2$  Systemhöhe = 1,50 m

$h_{c,e} = 18,00 \text{ W/m}^2\text{K}$   $h_{c,i} = 3,60 \text{ W/m}^2\text{K}$

$q_i = 0,021$  (sekundäre Wärmeabgabe nach innen)

**g<sub>tot</sub>** = 0,37 (Gesamtenergiedurchlassgrad)

Benutzerdefinierte Materialien werden verwendet.

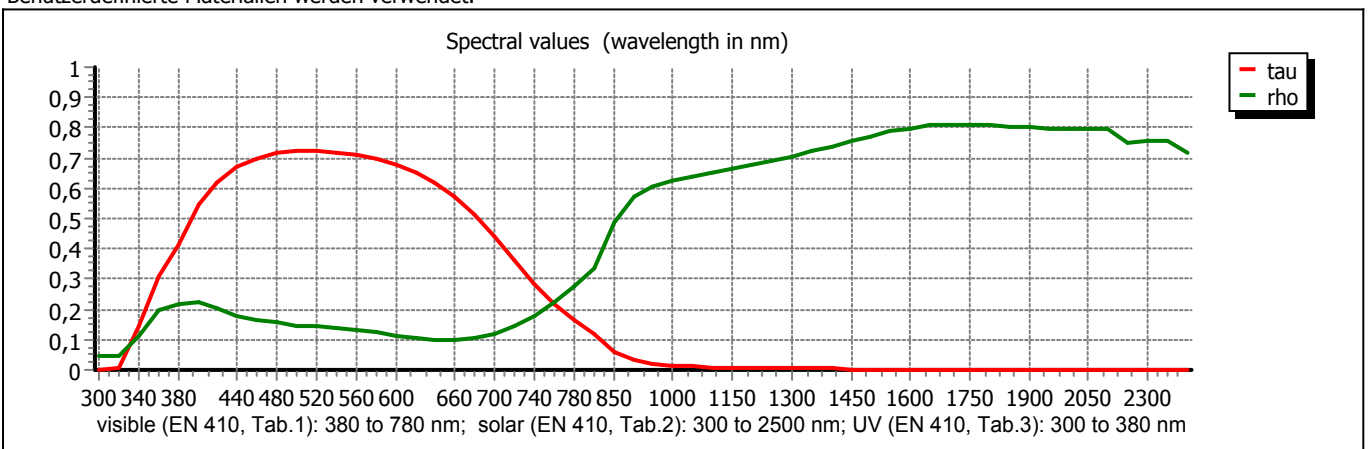

Schwankungen der licht- und strahlungstechnischen Werte wegen chemischer Zusammensetzung von Glas und Herstellprozesses möglich. Funktionswerte berücksichtigen die zugelassenen Toleranzen entsprechend der Produktnormen. Das Rechenergebnis gibt keine Auskunft über die technische Ausführbarkeit des Aufbaus.

Wir weisen darauf hin, daß die Berechnungen auf Grundlage von Spektraldaten der Hersteller erstellt wurden. Die Firma Sommer Informatik GmbH übernimmt keine Haftung sowohl für die Vollständigkeit als auch für die Richtigkeit der Herstellerdaten. Für die Leistungserklärung sind die zur Verfügung gestellten Herstellerdaten gesondert zu bestätigen.

EN 410, EN 673, EN ISO 52022-3, EN 12898:2019